

Barde Vandværk
Bellisvej 12
6920 Videbæk
Henning Andersen

Prøve fra sted nr. 13729
6920 Barde VV DGU 84.2639
760 Ringkøbing-Skjern kommune



0000143730

Prøven udtaget af:

AnalyTech Miljølaboratorium A/S

Bøgildsmindevej 21

9400 Nørresundby

Sendt som brev

Rekvirent:

Barde Vandværk

Bellisvej 12

6920 Videbæk

Henning Andersen

Sendt som e-mail

Analyseattest også sendt til:

Danmarks Miljøportal

Jupiter Databasen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ved Fjorden 6

6950 Ringkøbing

Sendt som e-mail

Sundhedsstyrelsen

Lyseng Alle 1

8270 Højbjerg

Sendt som e-mail

LAB nr. 12-19315 Min og Max til orientering. Gælder kun drikkevand!

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udf.	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur.	°C 8.7	-	-		0.1	TERMOMETER	1.0%
pH (Felt)	7.0	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	1.0%
Ledn.evne (Felt)	mS/m 22.0	30	-	MIN	1	M-0009 DS 288	2.0%
NVOC	mg/L 0.7	-	4		0.1	M-0097 DS/EN 1484	8.0%
Indd.rest	mg/L 150	-	1500		20	M-0008 DS 204	3.0%
Calcium.	mg/L 23.6	-	200		0.007	M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Magnesium.	mg/L 3.26	-	50		0.001	M-0139 RefM018/ICP	7.0%
Natrium.	mg/L 10.3	-	175		0.06	M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Kalium.	mg/L 1.50	-	10		0.05	M-0139 RefM018/ICP	5.0%
Ammonium	mg/L 0.05	-	0.05		0.02	M-0014 DS 224	5.0%
Jern.	mg/L 3.96	-	0.2	MAX	0.002	M-0139 RefM018/ICP	2.0%
Mangan.	mg/L 0.128	-	0.05	MAX	0.001	M-0139 RefM018/ICP	8.0%
Bicarbonat HCO ₃	mg/L 86	100	-	MIN	0.5	M-0006 DS 256	5.0%
Klorid.	mg/L 16	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	3.0%
Sulfat	mg/L 11	-	250		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	3.0%
Nitrat.	mg/L under 0.5	-	50		0.5	M-0018 DS/ENISO10304	6.0%
Nitrit	mg/L 0.010	-	0.1		0.010	M-0015 DS 222	3.0%
Total-P	mg/L 0.04	-	0.15		0.010	M-0020 DS 292	4.0%
Fluorid	mg/L under 0.1	-	1.5		0.1	M-0018 DS/ENISO10304	10%
Ilt (Felt)	mg/L 0.1	5	-	MIN	0.1	M-0064 DS/EN 25814	5.0%
Aggressiv CO ₂	mg/L 15	-	5	MAX	2	M-0004 DS 236	10%
Arsen.	µg/L 0.1	-	5		0.1	M-0140 RefM018/ICP-MS	3.0%
Barium.	µg/L 3	-	700		1	M-0140 RefM018/ICP-MS	5.0%
Bor.	mg/L 0.03	-	1		0.02	M-0139 RefM018/ICP	8.0%
Nikkel.	µg/L 0.2	-	20		0.1	M-0140 RefM018/ICP-MS	11%
PAKKE TYPE 135		-	-		-	-	-
Prøvetagning dv.		-	-		-	M-0061 DS/ISO 5667	-
Udtaget af	MBS	-	-		-	-	-

+/- angiver ekspanderet usikkerhed (2x RSD%)

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for afgang fra vandværk er vist til orientering.


Intern kode (! 103.23 2.15-2.09

Udtaget d. 12.12.2012 11:45

Modtaget d. 12.12.2012

Færdiganalyseret d. 18.12.2012

Nørresundby d. 18.12.2012

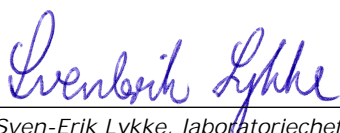

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Vurdering af analyseresultaterne er ikke omfattet af akkrediteringen

Side 1 af 1